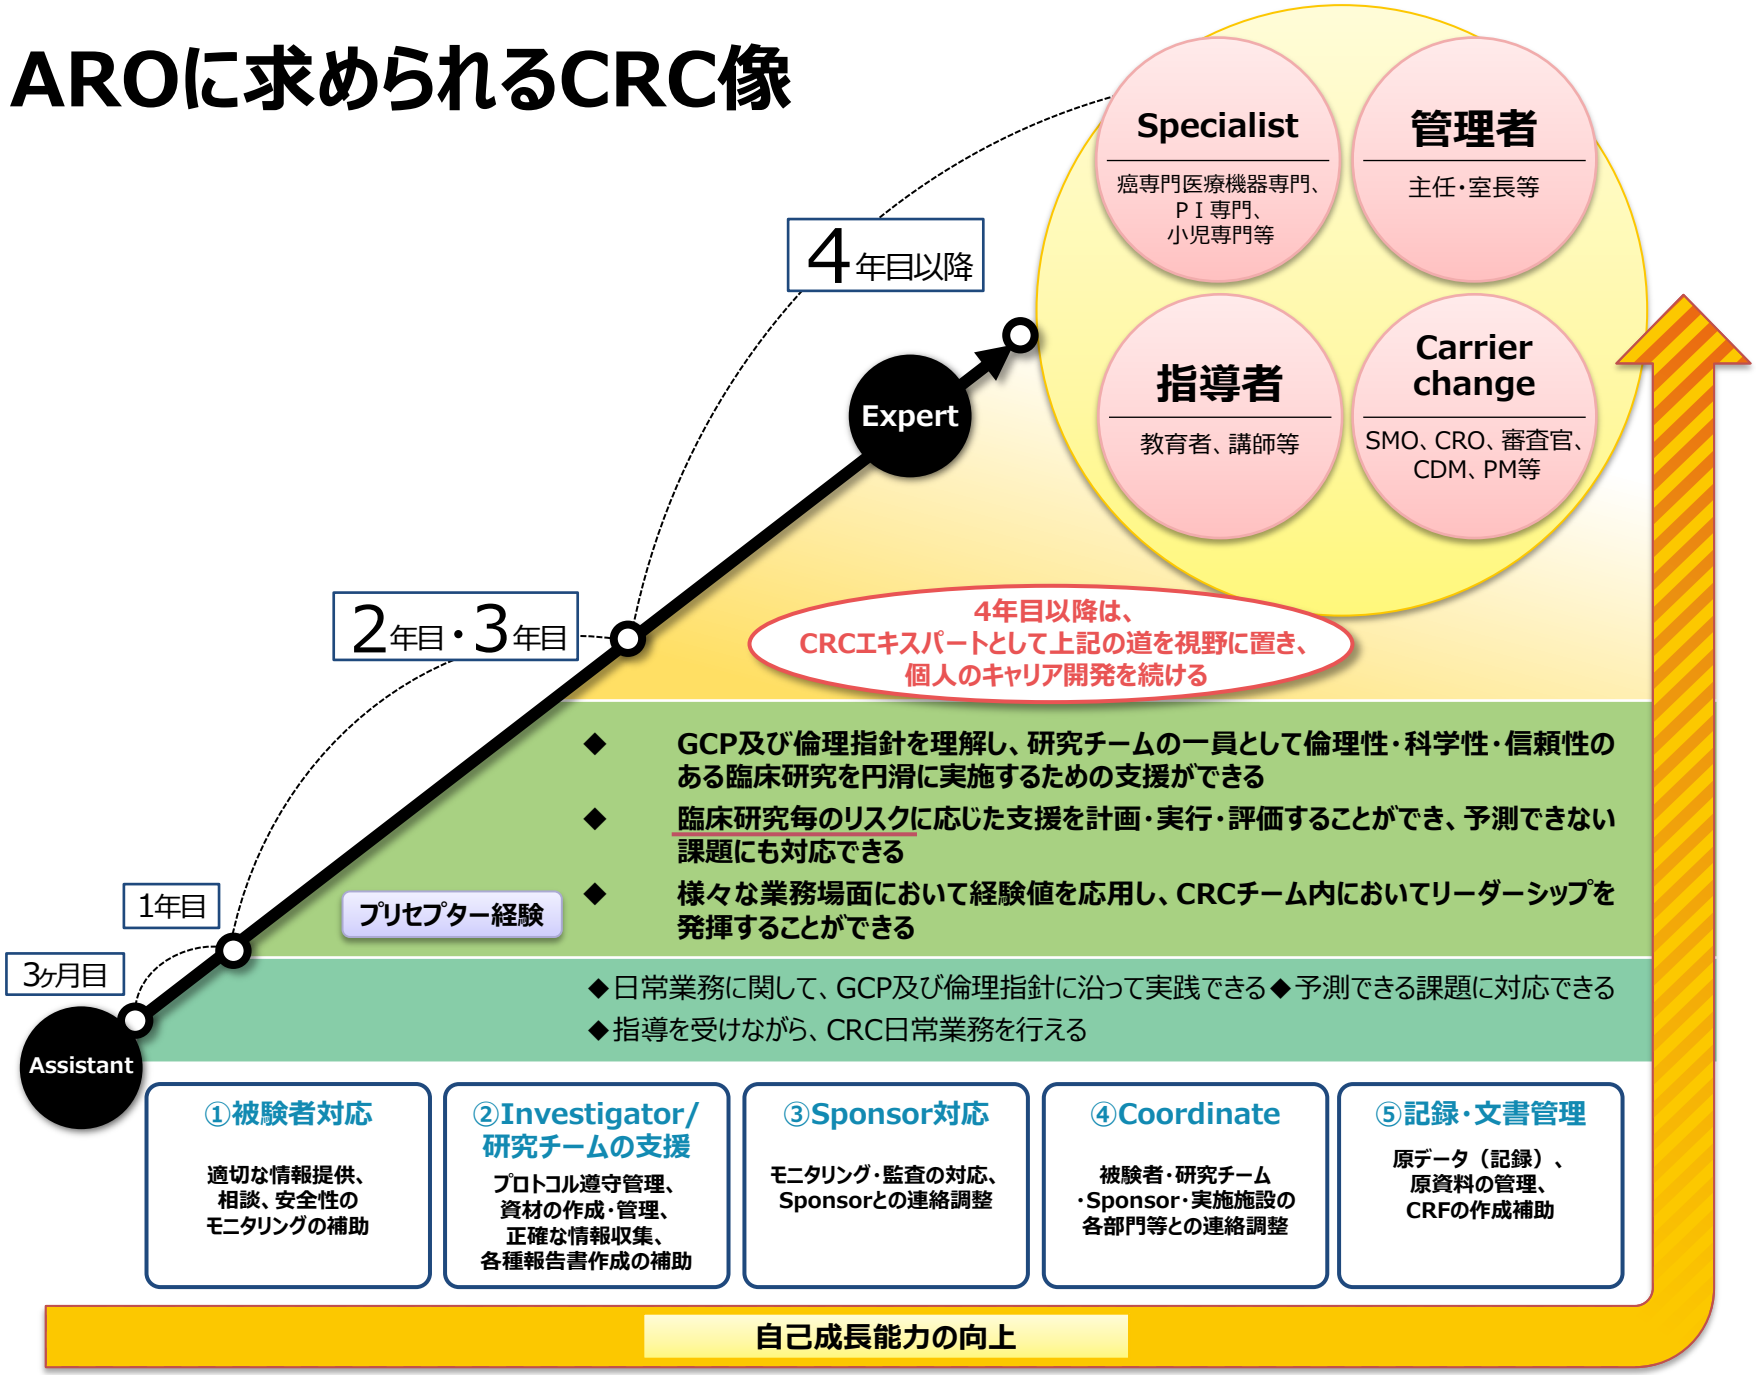AROに求められるCRC像